


1 2 3 4 5 6 7 8

Параметри		
Модул	m	$3 \cdot 10^{-3}$
брой на зъбите	z	20
коэф. на изместване	x	0
ъгъл на наклона	β	0

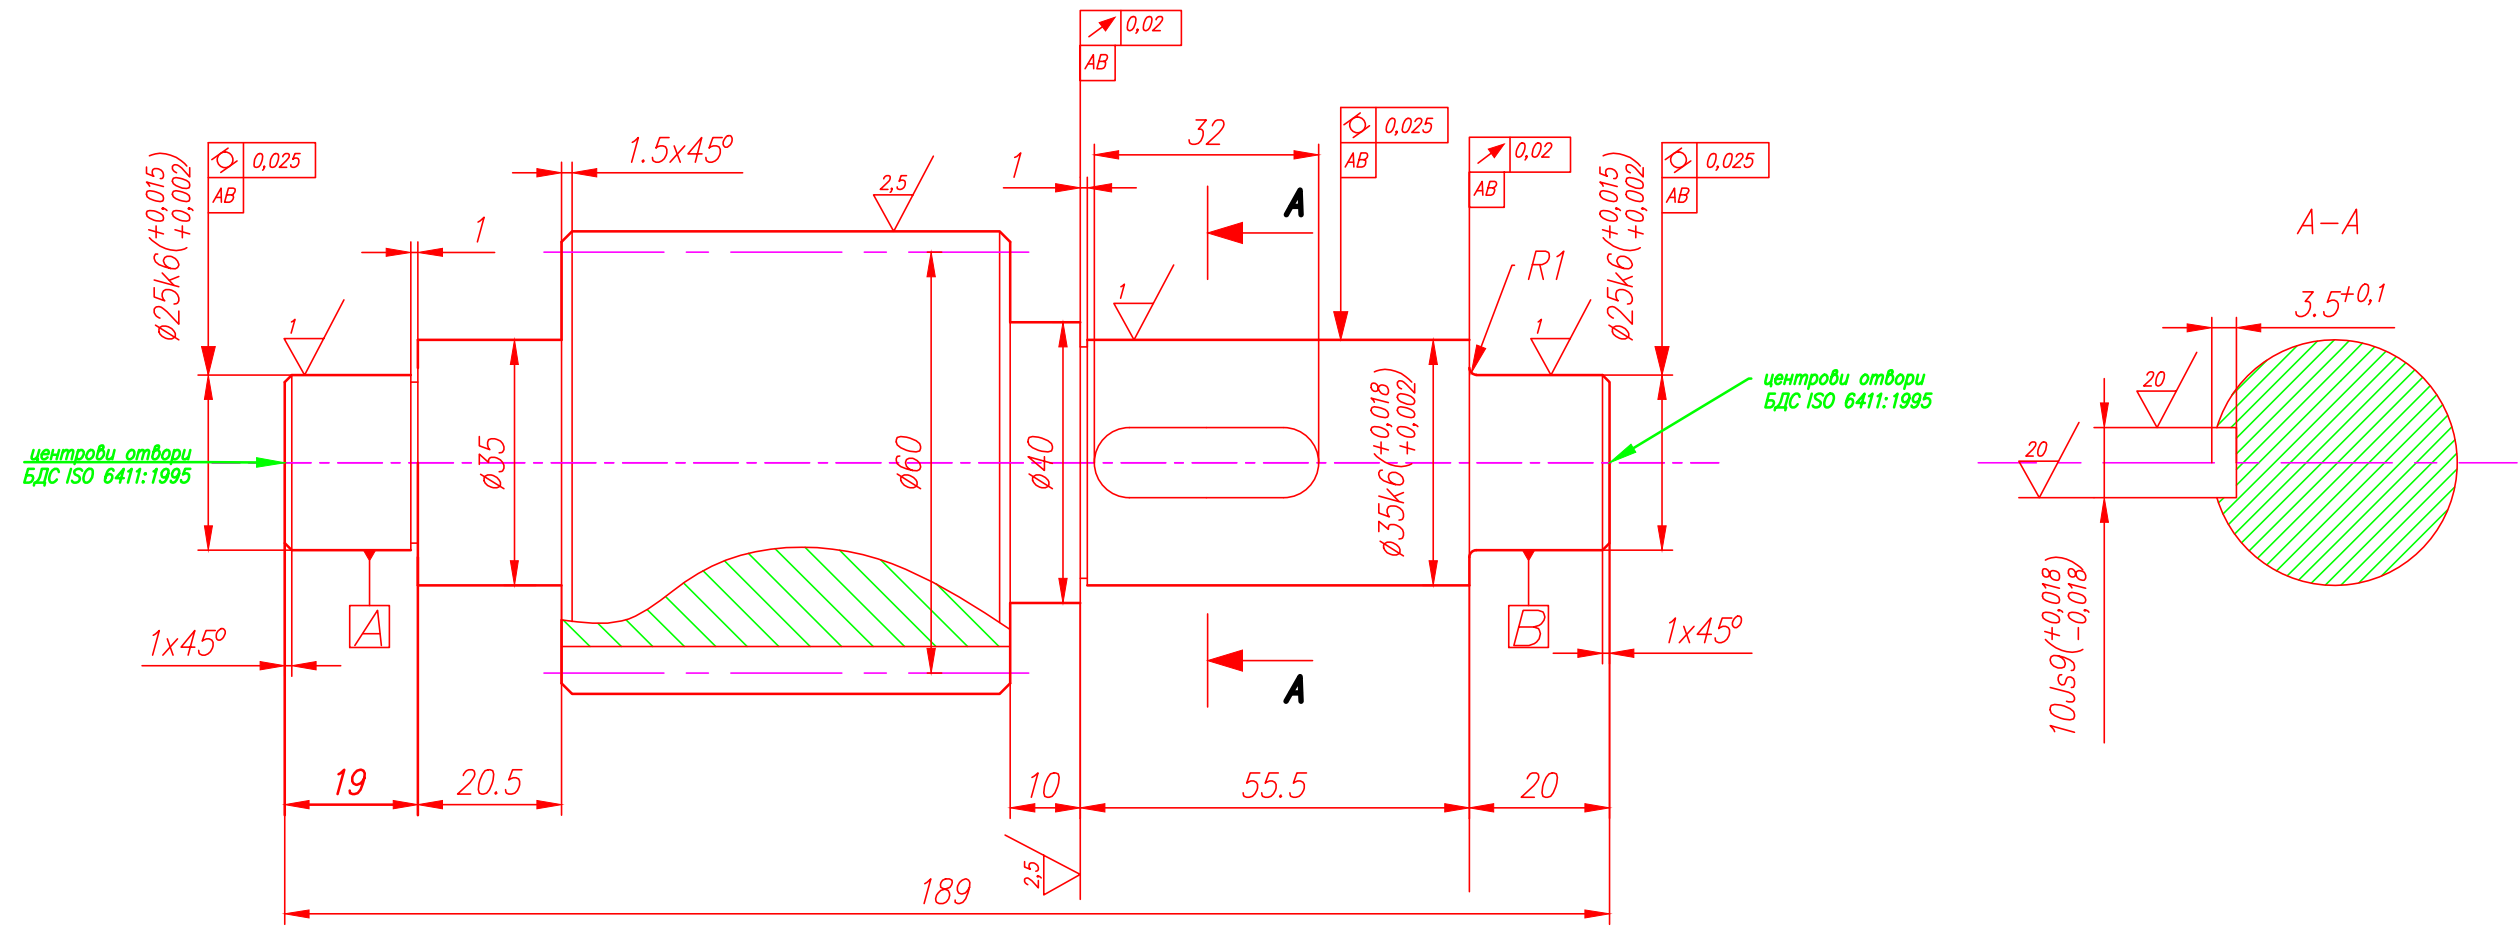

1. Материал: Стомана 40X
2. Термообработка: Закаляне с Т.В.Ч HRC 48 ÷ 58
3. Неуказаните гранични отклонения H14, h14

Отг. отдел	Техническа справка	Мащаб	Маса		Статус на документа		
	Разработил <i>Чънг К. Хуен</i> Одобрил	Вид на документа	Наименование, доп. наименование				
		Вал - 2		Изм.	Дата на изд.	Език	Лист